



**RAPPORTO DI PROVA**  
[prot. n° 2020.01.14.19]

**Spett.le**  
**SOLOFRA SERVIZI S.p.A.**  
**Via Aldo Moro, 10**  
**83029 Solofra (AV)**

<b>Committente:</b> SOLOFRA SERVIZI S.p.A. Via Aldo Moro, 10 - 83029 Solofra (AV)	<b>Tipologia campione:</b> acque destinate al consumo umano
<b>Data campionamento:</b> 14-01-2020	<b>Prelevatore:</b> Per. Ind Michele Chirichella, personale "tecnico Biochem s.r.l."
<b>Data consegna al laboratorio:</b> 14-01-2020	<b>Consegna al laboratorio:</b> Per. Ind Michele Chirichella, personale "tecnico Biochem s.r.l."
<b>Identificazione campione laboratorio:</b> n. prot. 2020.01.14.19	<b>Identificazione campione committente:</b> n°18
<b>Punto campionamento:</b> Uscita Serbatoio.	<b>Provenienza campione:</b> Serbatoio località Scorza - 83029 Solofra (AV)
<b>Metodo campionamento:</b> UNI EN ISO 5667-3:2018 (*) UNI EN ISO 19458:2006 (*)	
<b>Data inizio prove:</b> 14-01-2020	<b>Data fine prove:</b> 16-01-2020

Rapporto valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928-artt 16 e 18 Legge n°679/57-D.M. 25.03.1986

**Modalità trasporto campioni:** in bauletto termoisolante pre-condizionato alla temperatura di (+1 ÷ +4) °C

**ESITO DELLE PROVE**

PARAMETRO	VALORE	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE DI PARAMETRO (D.Lgs n.31/01, D.Lgs n. 27/02, Decreto 14 giugno 2017 (G.U. 18 agosto 2017 n. 192))
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>				
Nitrato(*)	<LoQ	APAT IRSA CNR 4040 Man 29 2003	mg/L NO <sub>3</sub> -	50
Nitrito(*)	0.07	APAT IRSA CNR 4050 Man 29 2003	mg/L NO <sub>2</sub> -	0.50
Cloroformio(*)	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	-
Diclorobromometano(*)	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	-
Dibromoclorometano(*)	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	-
Bromoformio(*)	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	-
Somma algebrica dei trihalometani <sup>(*)</sup> : Cloroformio Diclorobromometano Dibromoclorometano Bromoformio	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	30
Tetracloroetilene <sup>(*)</sup>	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	-
Tricloroetilene <sup>(*)</sup>	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	-
Somma algebrica di <sup>(*)</sup> : Tricloroetilene, Tetracloroetilene	<LoQ	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	µg/L	10

LoQ: limite di quantificazione

s.v.a: senza variazioni anomale

ISS: Istituto Superiore di Sanità

APAT: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche

IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque

EPA: Environmental Protection Agency

(\*) L'asterisco indica che la prova non è accreditata ACCREDIA.



**RAPPORTO DI PROVA**  
[prot. n° 2020.01.14.19]

PARAMETRO	VALORE	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE DI PARAMETRO (D.Lgs n.31/01, D.Lgs n. 27/02, Decreto 14 giugno 2017 (G.U. 18 agosto 2017 n. 192))
<b>PARAMETRI INDICATORI</b>				
Ammonio (da calcolo) (*)	<LoQ	APAT IRSA CNR 4030 MET. A1 Man 29 2003	mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0.50
Colore (*)	s.v.a.	ISS.BJA.021.rev00	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale (s.v.a.)
Sapore (*)	s.v.a.	ISS.BAA.026.rev00	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale (s.v.a.)
Conducibilità	340	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	μScm <sup>-1</sup> a 20°C	2 500
pH	7.92	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Unità di pH	≥ 6.5 e ≤ 9.5
Odore (*)	s.v.a.	ISS.BAA.026.rev00	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale (s.v.a.)
Torbidità (*)	s.v.a.	ISS.BLA.030.rev00	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale (s.v.a.)
Durezza (*)	19	ISS.BEC.031.rev00	°F	Valori consigliati: 15 – 50
Disinfettante residuo (*)	0.2	ISS.BHD.033.rev00	mg/L	Valore consigliato: 0.2 (se impiegato)
Conta di batteri coliformi a 37 °C	0	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 mL	0
<b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI</b>				
Escherichia coli	0	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 mL	0
Enterococchi/Streptococchi fecali(*)	0	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	0

LoQ: limite di quantificazione  
s.v.a.: senza variazioni anomale  
ISS: Istituto Superiore di Sanità  
APAT: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici  
CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche  
IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque  
EPA: Environmental Protection Agency

(\*) L'asterisco indica che la prova non è accreditata ACCREDIA.

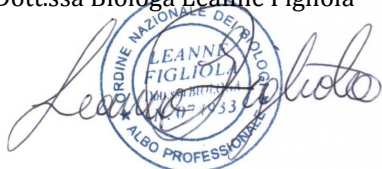
L'incertezza, ove calcolata, è espressa come incertezza estesa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura k=2

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':** I risultati analitici ottenuti in base ai parametri indagati risultano conformi ai requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente in materia D.Lgs n.31/01, D.Lgs n. 27/02, Decreto 14 giugno 2017 (G.U. 18 agosto 2017 n. 192).

Salerno, 17 gennaio 2020

Il Responsabile delle prove microbiologiche  
Dott.ssa Biologa Leanne Figliola

  
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI  
LEANNE FIGLIOLA  
ALBO PROFESSIONISTI  
N. 4033

Il Responsabile delle prove chimiche  
Dott.ssa Chimica Giovanna Petrone

  
ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA  
DOTT.SSA GIOVANNA PETRONE  
CHIMICO  
N. 1941

FINE RAPPORTO DI PROVA